


## PRZEKRÓJ POSADOWIENIA ②

rury GRP o sztywności 10000 N/m<sup>2</sup>, Dn1600

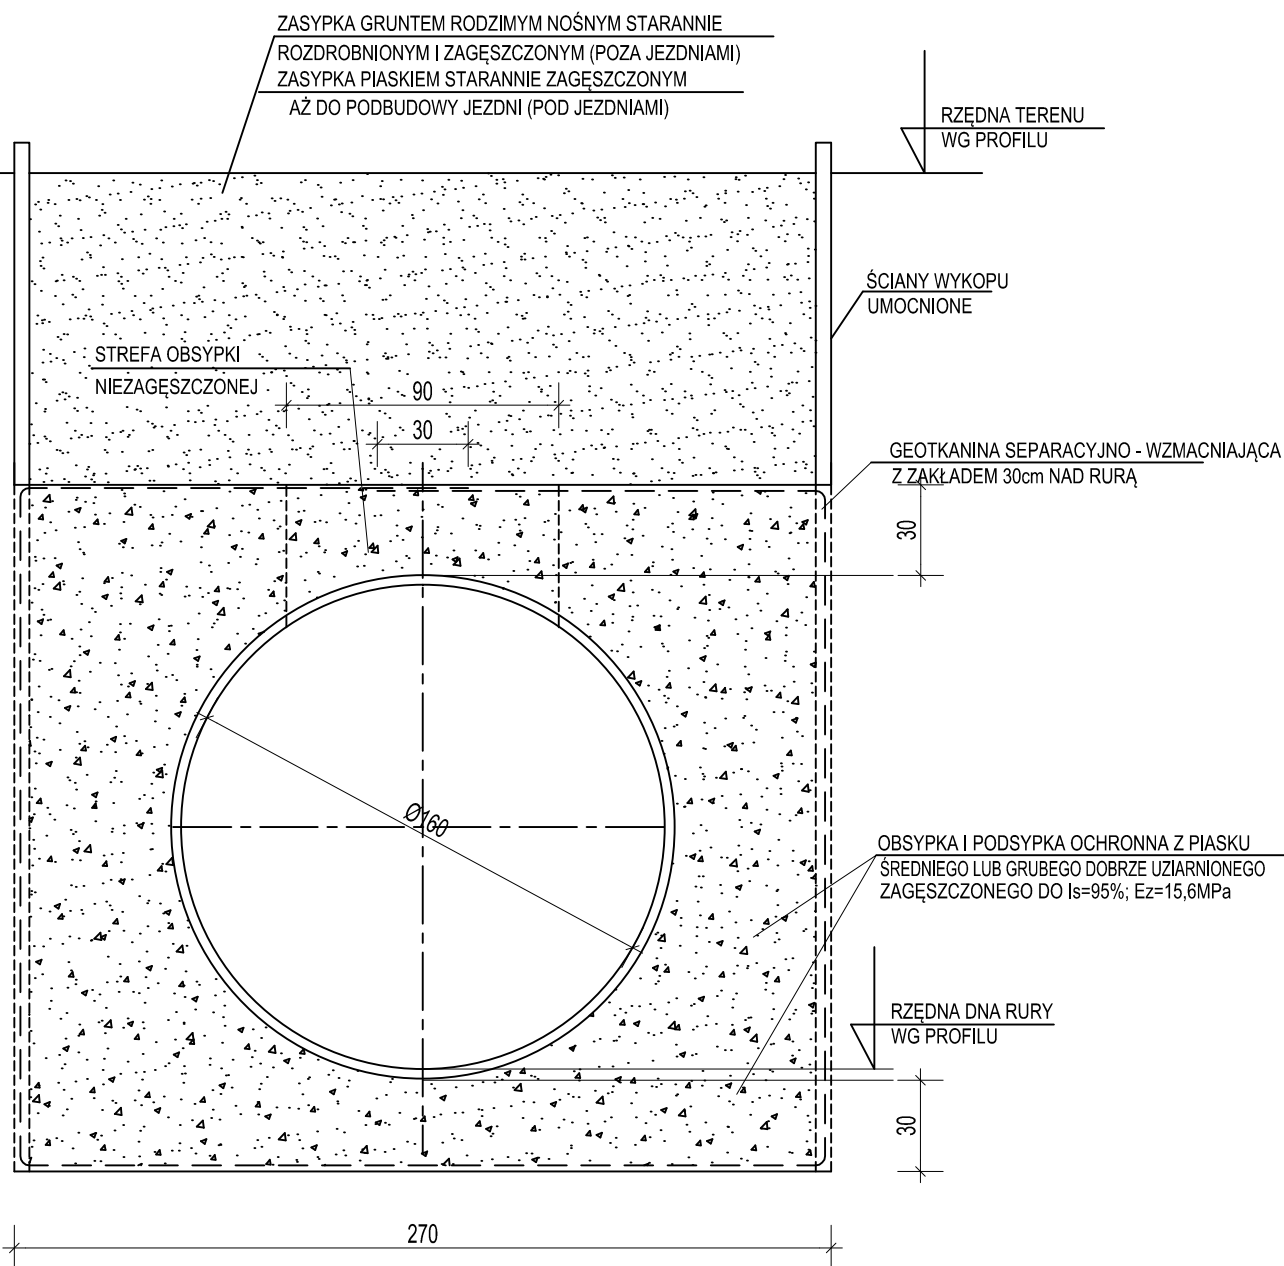

- UWAGI: 1. NA OBSYPKĘ OCHRONNĄ STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE PIASEK ŚREDNI LUB GRUBY ZACHOWUJĄC WYMAGANY WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWANY PRZY UDZIALE GEOLOGA I ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU (NP PENETROMETR).
2. ZAGĘSZCZENIE OBSYPKI WYKONYWAĆ JEDNOCZEŚNIE Z USUWANIEM OBUDOWY WYKOPU. EWENTUALNĄ OBUDOWĘ Z DREWNA POZOSTAWIĆ W STREFIE OBSYPKI

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o. o. w Lublinie

### PRZEKRÓJ POSADOWIENIA NR 2

obiekt: Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej K-89 w ul. Grygowej  
(w rejonie ul. Rataja) na odcinku od studni D36 do komory D34.

nr zlecenia:  
1137/13

skala:  
1:25

data:  
07.2013

numer rysunku:

2.

specjalność:	konstrukcja	numer uprawnień	podpis
projektował:	mgr inż. Andrzej Rapa	2763/Lb/94	
opracował:			
sprawił:	mgr inż. Tadeusz Małek	St-586/81	