


NA ODCINKU OD MOSTU NA RZECIE CZERNIEJOWCE DO GRANIC MIASTA -
WYPŁYCENIE GAZOCIĄGU W MIEJSCU REALIZACJI ROWU ODWADNIAJĄCEGO
DN200mm - 219,1x6,3 mm STAL L360 NB L=200 mb

D-E-F-G GRANICA OPRACOWANIA

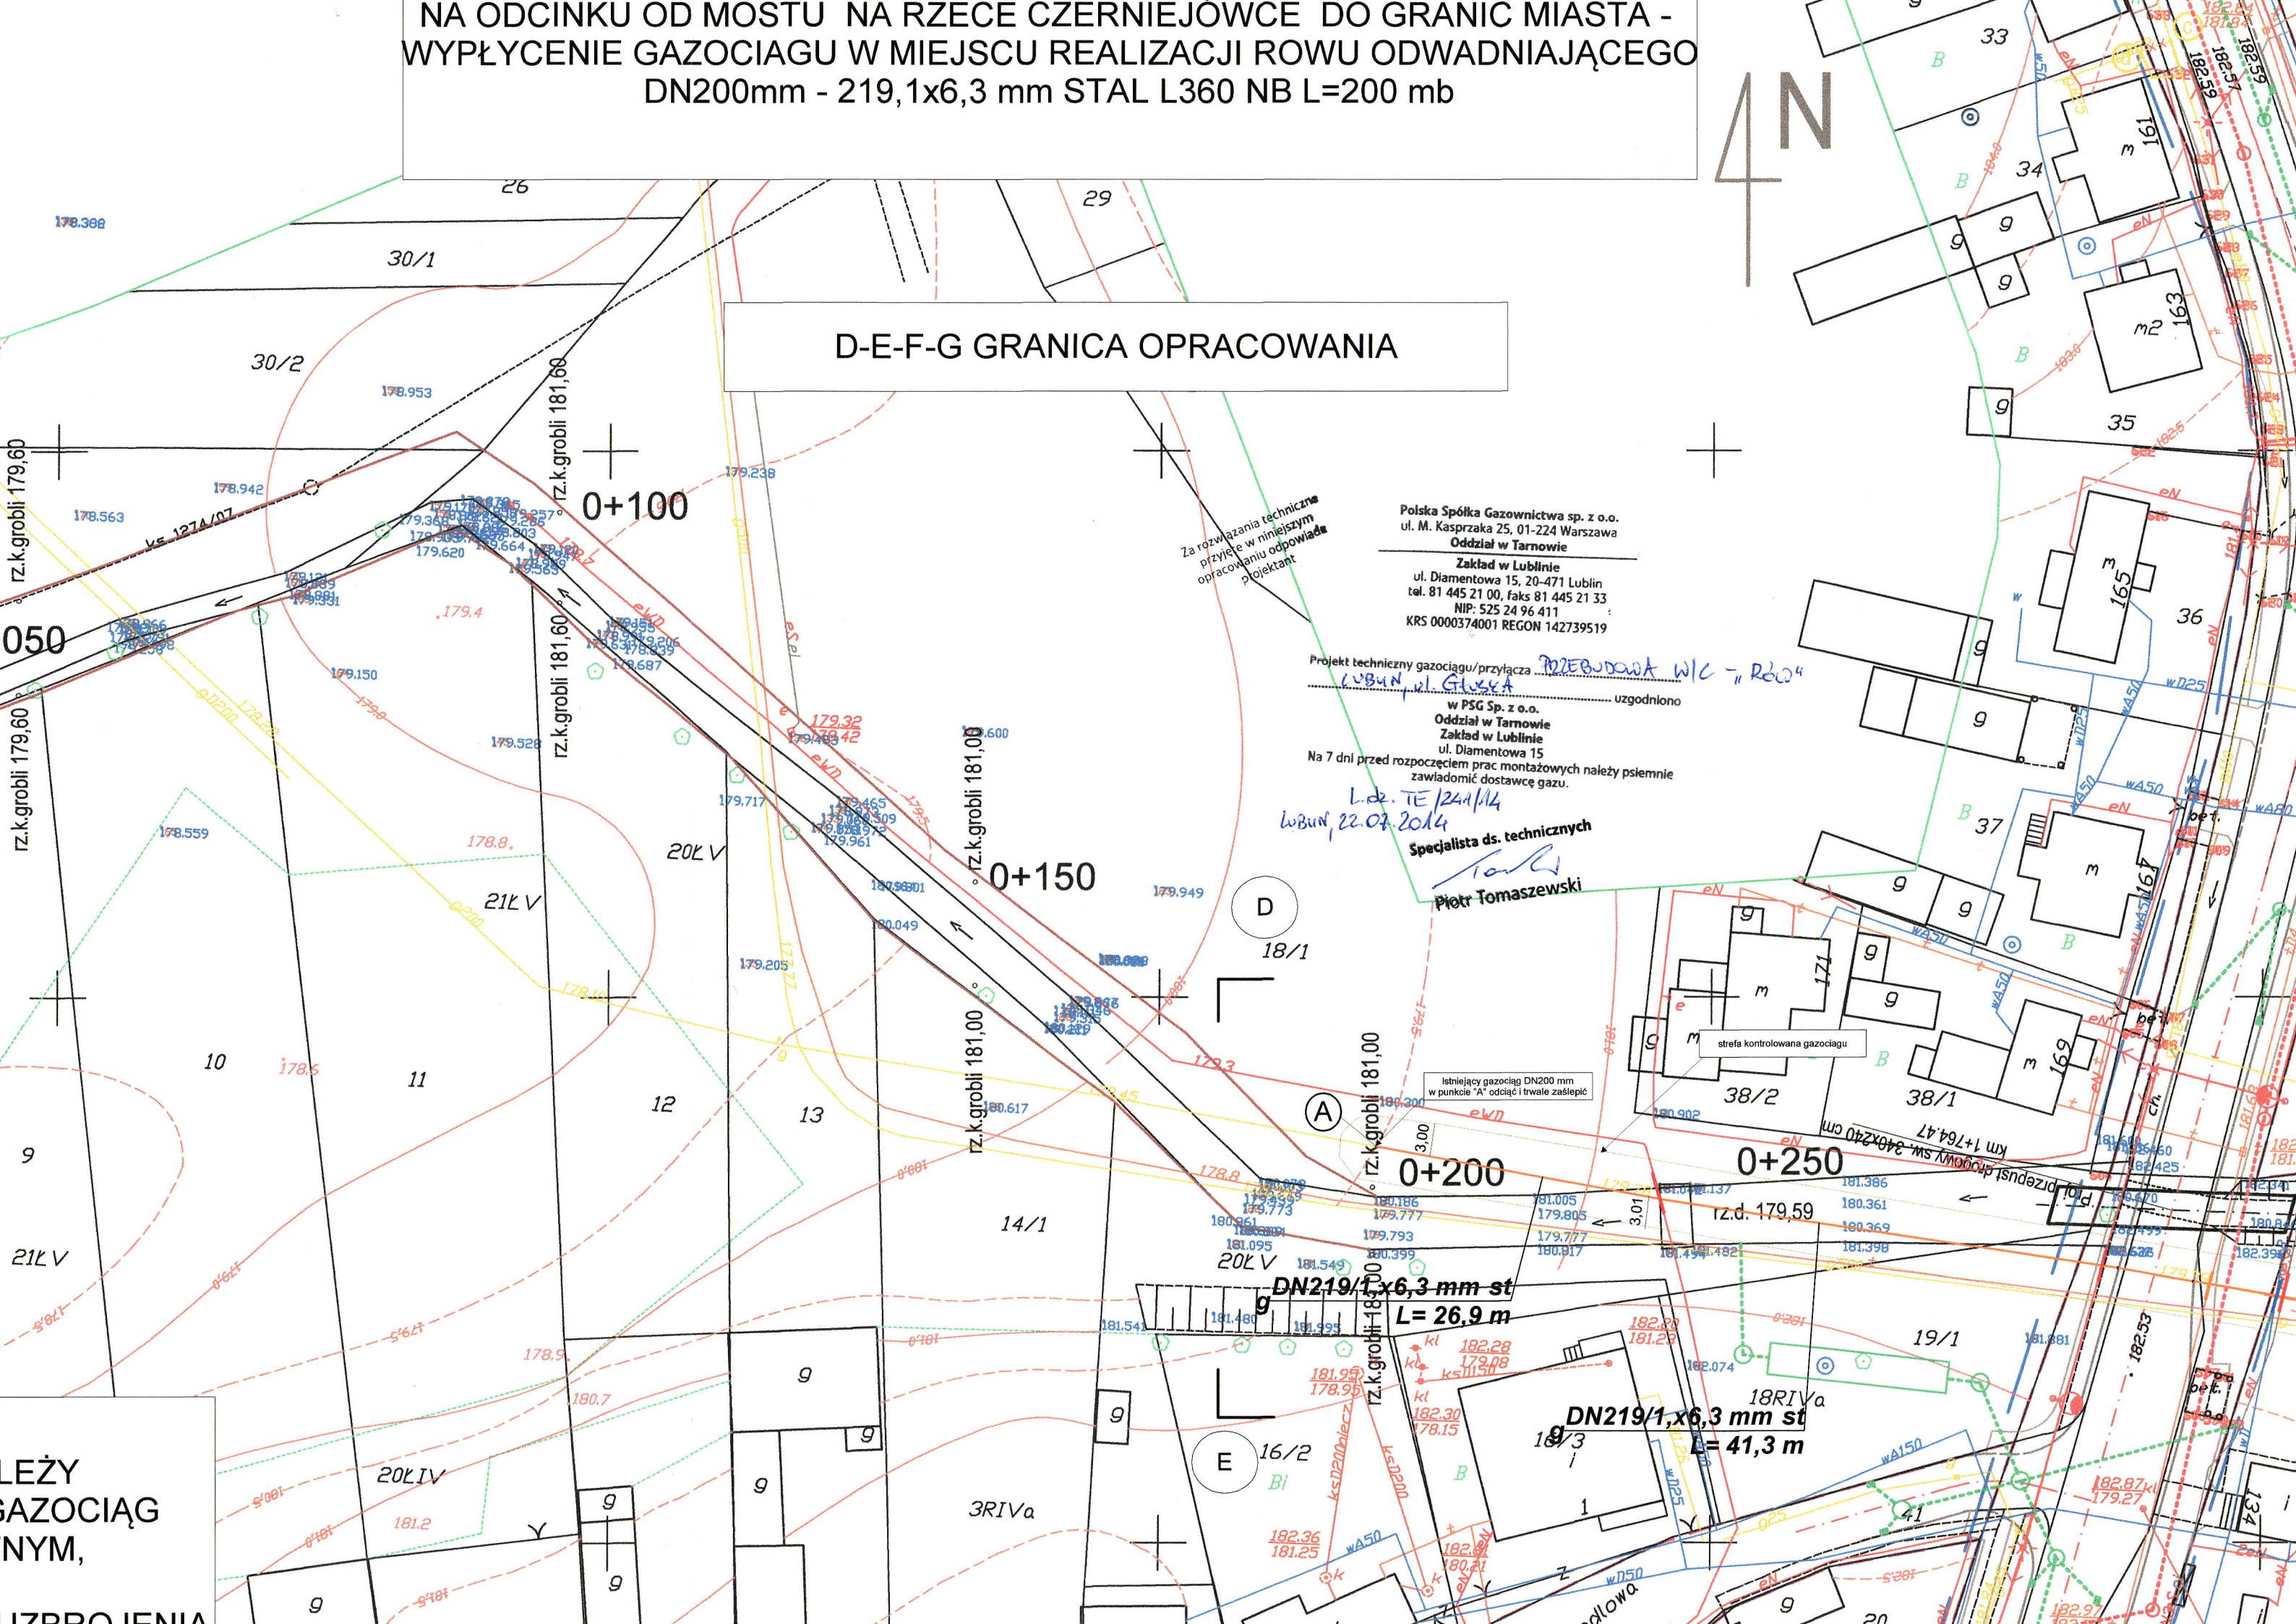

Za rozwiązania techniczne
przyjęte w niniejszym
opracowaniu odpowiada
projektant

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Tarnowie
Zakład w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33
NIP: 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Projekt techniczny gazociągu/przyłącza **ROZBUDOWA WŁC "R60"**
LUBIN, ul. Głuska

uzgodniono
w PSG Sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie
Zakład w Lublinie
ul. Diamentowa 15
Na 7 dni przed rozpoczęciem prac montażowych należy pismnie
zawiadomić dostawcę gazu.

L.dz. TE/244/14
LUBIN, 22.07.2014
Specjalista ds. technicznych
Piotr Tomaszewski

Istniejący gazociąg DN200 mm
w punkcie "A" odciąć i trwale zaślepić

DN219/1,6x6,3 mm st
L= 26,9 m

DN219/1,6x6,3 mm st
L= 41,3 m

LEŻY
GAZOCIĄG
NYM,

IZBROJENIA