

Poddasze

piętro III.

piętro II.

Instalacja na bud. Nr 7.
W/g PT z czerwca 2005r.


Centrala
p.poż.

SA 3.

piętro I.

Parter

Piwnica

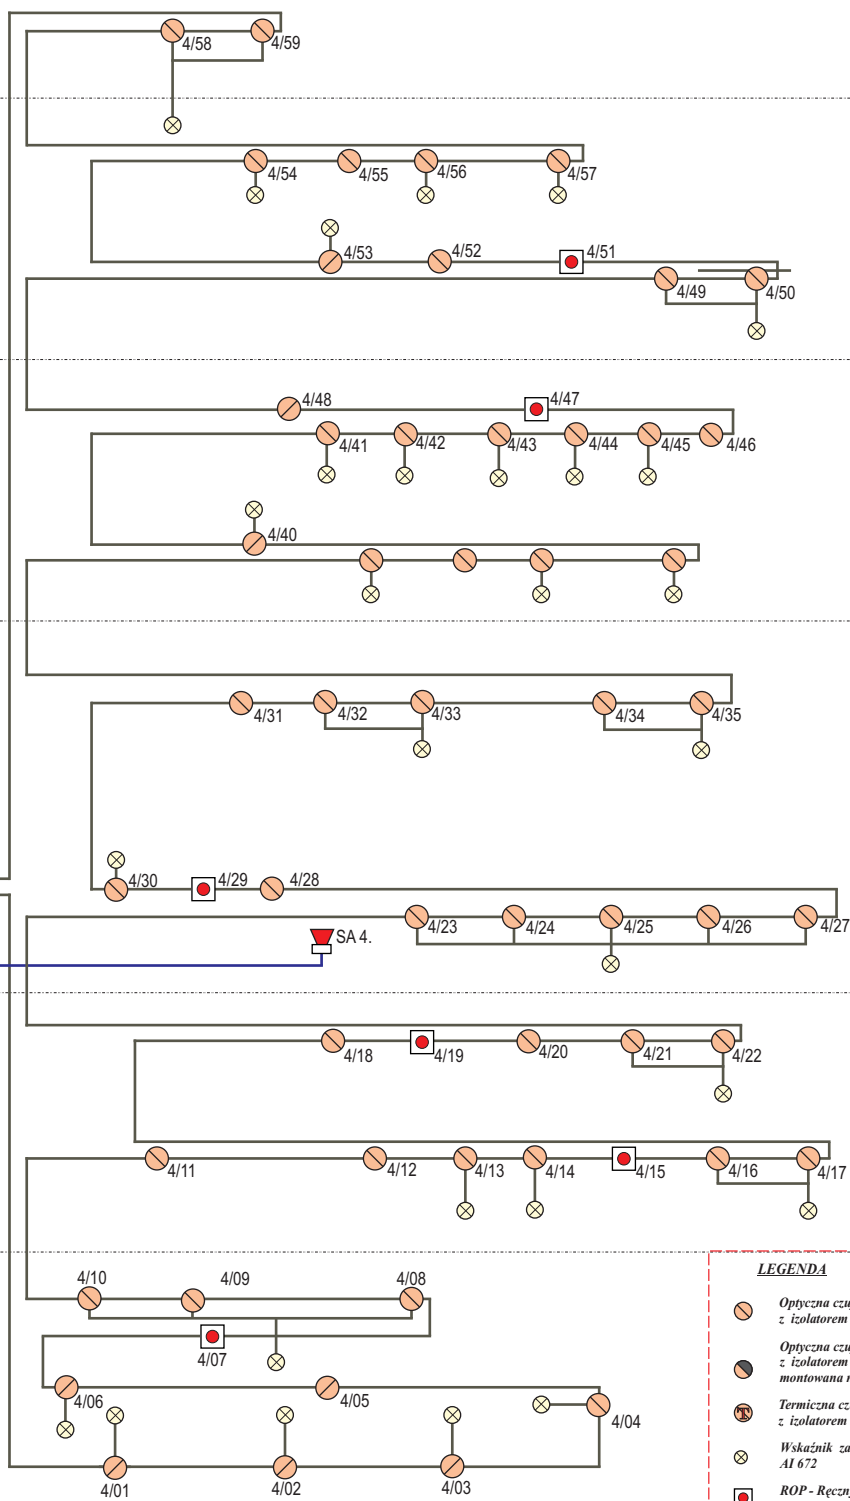

LEGENDA

- Optyczna czujka dymu DP 2061 z izolatorem zwarcia DB 2016
- Optyczna czujka dymu DP 2061 z izolatorem zwarcia DB 2016 montowana nad sufitem podwieszanym
- Termiczna czujka dymu DT 2061 z izolatorem zwarcia DB 2016
- ⊗ Wskaźnik zadziałania czujki AI 672
- ROP - Ręczny ostrzegacz pożarowy DM 2000
- Moduł wejść/wyjść kontrolno-sterujących IO 2034
- 1/09 Adres - Nr linii/Nr elementu
- Sygnalizator optyczno-akustyczny AS 266
- YnTKSY 2x2x1,00mm
- YnTKSY 1x2x1,00mm

Obiekt: Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelińskiej 20-113 Lublin ul. Archidiakońska 5.	Nazwa rysunku: Schemat ideowy.	Skala: -
Instalacja: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	Projektował: Eligiusz LEŚNIAK	Nr rys. 1.
	Opracował: Janusz STRZYŻEWSKI	