



# Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

Sekretariat  
tel. 81 532 37 56  
fax 81 532 19 10

Centrala  
tel. 81 532 42 81

Biurowisko  
Obsługa Klienta  
al. J. Piłsudskiego 15  
20-407 Lublin  
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.  
tel. 81 534 19 94  
tel. 994

Baza Zemborzyska  
ul. Zemborzyska 114a  
20-445 Lublin  
tel. 81 744 36 41  
tel. 81 744 32 80

Oczyszczalnia  
Ścieków "Hajdów"  
ul. tagiewnicka 5  
20-228 Lublin  
tel. 81 746 01 01  
fax 81 746 03 33


Centralne  
Laboratorium  
ul. Zawilcowa 10  
20-245 Lublin  
tel. 81 746 03 24  
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień  
Publicznych  
fax 81 532 42 81  
wew. 288



AB 383

KT/5004-85/2012

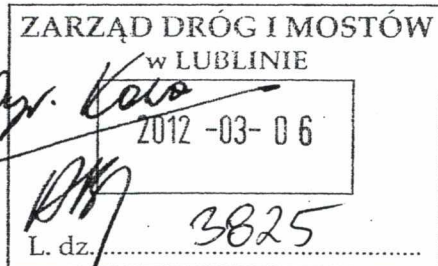

2012-02-29

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  
Wydział Inwestycji  
ul. Krochmalna 13j  
**20-401 Lublin**

Dotyczy: **warunków technicznych w związku z przebudową ul. Jana Sawy (dz. nr 88).**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. z uwagi na brak szczegółowych danych odnośnie planowanych prac podajemy wstępne warunki techniczne wod. – kan. w ww. zakresie.

## I. BUDOWA DROGI

1. W związku z budową ww. ulicy, w której znajdują się miejskie sieci wod. – kan. (wodociąg  $\phi$  200mm  $\phi$  100mm żeliwo, kanał sanitarny  $\phi$  0,2m -  $\phi$  0,15m.), przypadku zachowania ich normalnego przykrycia naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. należy dostosować do projektowanej geometrii i niwelety ulic. Przy znacznej niwelacji terenu powodującej nadmierne wypłycenia lub zagłębienia konieczna będzie ich przebudowa.
2. Projektowane i pozostające w rejonie objętym projektowaniem stropy i włązy studni w pasie drogowym należy dostosować do planowanego obciążenia ruchem (min. 40t).

## II. ODWODNIENIE ULICY

1. Istniejąca w zakresie objętym opracowaniem miejska kanalizacja deszczowa o średnicy  $\phi$  300mm (przewody, studnie i wpusty) powinna zostać poddana inspekcji TV i ocenie technicznej przez konstruktora w zakresie możliwości jej dalszego funkcjonowania, z uwzględnieniem planowanego obciążenia ruchem drogowym i konieczności jej dostosowania do niwelety projektowanego układu drogowego. Jeśli ww. ocena wykaże potrzebę robót budowlanych na sieci wymagane będzie opracowanie projektów jej renowacji lub przebudowy.
2. Szczegółowe warunki w tym zakresie oraz odnośnie odwodnienia mogą zostać określone po przedstawieniu ww. oceny stanu technicznego kanałów.

## III. WYMAGANIA DODATKOWE

1. Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wytocznych technicznych do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” – *marzec 2011* (dostępnych na stronie internetowej [www.mpwik.lublin.pl](http://www.mpwik.lublin.pl) lub w Biurze Obsługi Klienta).
2. W przypadku potrzeby przebudowy lub remontu kanalizacji deszczowej projekty podlegają uzgodnieniu z MPWiK.
3. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiązany jest do:

- skorzystania z materiałów archiwalnych dotyczących istniejącego i projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objętym projektowaniem, znajdujących się w archiwum technicznym MPWiK Sp. z o.o.
  - inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie wizji lokalnej w terenie.
4. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia.
  5. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 207, Marek Lisiewicz).

Otrzymują:

1. Adresat

2. Urząd Miasta Lublin, Wydział Gospodarki Komunalnej  
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14

3. a/a

PROKURENT  
Dyrektor Techniczny  
i Obsługi Klienta

*mgr inż. Jolanta Trznadel*