


ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW

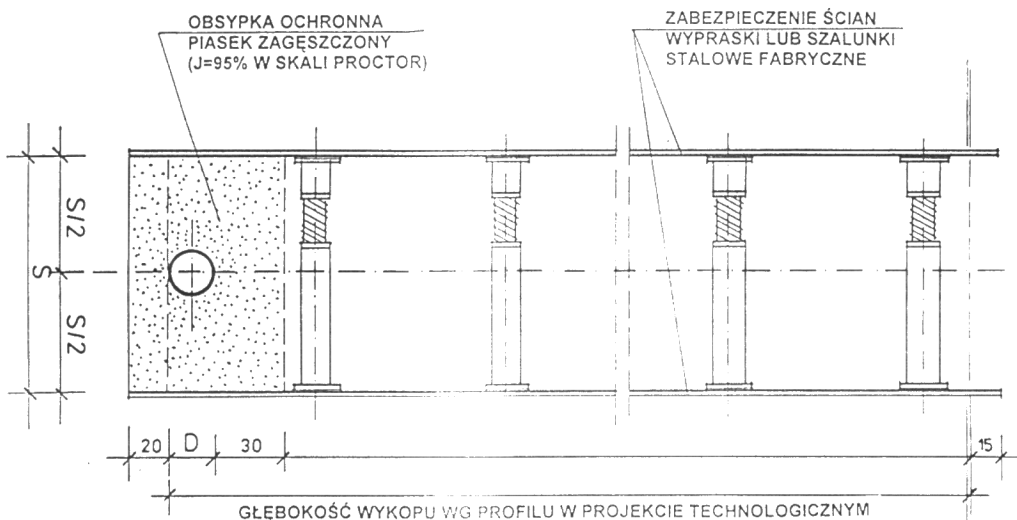

UWAGI:

- > USTAWIENIE SZALUNKÓW I ROZSTAW PODPÓR ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA
- > ROBOTY PROWADZIĆ W OPARCIU O NORMĘ PN-B-10736
- > WYKOPY PONAĐ STREFA UŁOŻENIA RURY WYPEŁNIĆ:
 - POD DROGAMI – PIĄSKIEM ŚREDNIM ZAGĘSZCZONYM (J=100% W SKALI PROCTOR) DO POZIOMU
 - POZA DROGAMI – GRUNTEM RODZIMYM STYPKIM BEZ ZBRYLONYCH GRUD I KAMIENI

D=Ø 50 S=110 cm
D=Ø 200 S=110 cm
D=Ø 250 S=110 cm

INWESTOR	Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych „EKOSAN” ul. Duleby 2A, 20-326 Lublin tel. 81-441-88-21			
OBIEKT	ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW w LUBLINIE KANAL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCEJ ul. Batalionów Chłopskich w Lublinie			
FUNKCJA	NAZWIŚKO – UPOR – SPEC	DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. J. Wiśniewski upr. bud. nr 13164 spec. konstrukcyjno-inż.	1-2012 R		NR ZIEG 374/07/11
ASISTENT	techn. E. Powoj upr. bud. nr 1125/Lb/80 spec. konstrukcyjno-bud.	1-2012 R		RYS
WERYFIKATOR	mgr inż. E. Dobrowolski upr. bud. nr 1232/Lb/72 spec. konstrukcyjno-inż.	1-2012 R		1