



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala
tel. 81 532 42 81

Biurowisko
Obsługa Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Wyszczelnia
kół "Hajdów"
ul. Łagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne
Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień
Publicznych
fax 81 532 42 81
www.288

KT/5004-578-1/2012

23.10.2012

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Wydział Przygotowania Inwestycji
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Dotyczy: warunków technicznych odwodnienia ul. Rataja w związku z jej przebudową na odcinku od ul. Chemicznej do wiaduktu w ciągu ul. A. Grygowej.

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw. z podajemy warunki techniczne wod. – kan. w ww. zakresie.


1. Zgodnie z „Koncepcją programowo przestrzenną kanalizacji deszczowej w północno-wschodniej części m. Lublina” odwodnienie ul. Rataja wymaga zrealizowania kanalizacji deszczowej (ϕ 400-500mm; L=530m) z włączeniem do kanału ϕ 1,0m w ul. Grygowej, zgodnie z załącznikiem graficznym.
2. Należy stosować wpusty deszczowe z osadnikiem.
3. Jednocześnie informujemy, że przygotowywana jest przez MPWiK budowa kanału sanitarnego w ul. Rataja w ramach Funduszu Spójności na lata 2013 – 2014. Aktualnie sieć jest w trakcie projektowania, została wydana przez ZDiM decyzja na lokalizację sieci w pasie drogowym. W sprawie terminu realizacji prac można kontaktować się z Jednostką Realizującą Projekt (JRP) MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie (tel. 81-532-42-81 wew. 385).

DODATKOWE WYMAGANIA I INFORMACJE

1. Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wytocznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsługi Klienta).
2. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiązany jest do:
 - skorzystania z materiałów archiwalnych dotyczących istniejącego i projektowanego uzbrojenia wod-kan. w rejonie objętym projektowaniem, znajdujących się w archiwum technicznym MPWiK Sp. z o.o.
 - inwentaryzacji stanu istniejącego na podstawie wizji lokalnej w terenie.
3. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia w MPWiK.
4. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 207, Marek Lisiewicz).

Otrzymują:

1. Adresat
2. JRP-T1
3. KT a/a

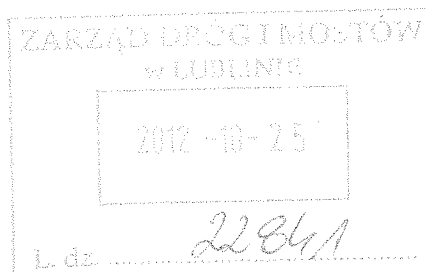

KIEROWNIK
Działu Technicznego
[Signature]
mgr inż. Janina Bobrowska




HU06/1814



HU06/67865

PN-N 18001



SZ BHP-6/4/2011



EMAS

Zweryfikowany
system zarządzania
środowiskowego
REG. NO. PL-204-002-33



złącznik graficzny do pisemnego
15/5004-578-X-2012

