

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl



Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala
tel. 81 532 42 81

Biurowisko
Obsługi Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycka 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia ścieków "Hajdów"
ul. Jagiwnicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień Publicznych
fax 81 532 42 81
www.288



AB 383


KT/5004-816/2014

IP-PI.530.14.2014

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13J 20-401 Lublin

24790.2014.DG

Wpłynęło dn. 12-11-2014
Przyjęto przez:
Małgorzata Wilk

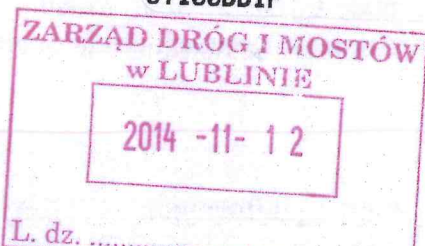

Lublin, 3.11.2014

Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie
Wydział Przygotowania
Inwestycji
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Dotyczy: **warunków technicznych wod.-kan. w związku z planowaną budową ulicy Skowronkowej**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw., poniżej podajemy aktualne warunki techniczne wod. – kan. związane z budową drogi i odwodnieniem ulicy.

I. Odwodnienie ulicy

1. Odwodnienie ulicy należy projektować w nawiązaniu do rozwiązań zawartych w „Koncepcji ogólnej kanalizacji deszczowej dla m. Lublina” (Lemtech Consulting Sp. z o. o., Kraków; 2013r.) łącznie z realizacją zbiorników: chłonnno - odparowującego ZR-1 dla północnej części ulicy oraz zbiornika retencyjnego poniżej al. Warszawskiej.
2. Odwodnienie środkowej części ulicy (pomiędzy ul. Jemiołową a Araszkiewiczą) może być także realizowane w oparciu o Koncepcję kanalizacji deszczowej dla rejonu Sławin – Dębówka opracowaną przez spółkę PRO-BUD w 1998r. (wg pozytywnie zaopiniowanego wariantu 2A), do programowanego zbiornika retencyjno-chłonnego Z-2.
3. Konieczna jest realizacja kanałów doprowadzających do zbiorników i separatorów – planowanych poza zakresem inwestycji drogowej, zgodnie z załącznikami graficznymi.
4. Miejsce włączenia sieci i wpustów kanalizacji deszczowej z pozostałej części ulicy – istniejące kolektory ϕ 0,6m w ul. Skowronkowej oraz realizowany kanał deszczowy w oparciu o projekt KT/454/13.
5. Przy wymiarowaniu kanałów należy uwzględnić całą przynależną do nich zlewnię wynikającą z ww. zmienionej częściowo koncepcji kanalizacji deszczowej.
6. Na kanalizacji deszczowej stosować włązy z zamknięciem ryglowym oraz wpusty deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem i rygłem.
7. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

II. Budowa drogi

1. Ulica Skowronkowa nie posiada aktualnie pełnego uzbrojenia wod. – kan. które powinno być zrealizowane przed budową ulicy. Planowany pas drogowy powinien umożliwiać lokalizację sieci wod. – kan.
2. Budowa sieci wod. – kan. w zakresie planowanej drogi ujęta jest w wieloletnim planie przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych urządzeń wod.-kan. na lata 2016-

- 2020 i przygotowywana jest do realizacji w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności. Dokumentacja projektowa powinna powstać do końca 2015r.
3. Należy skoordynować prace projektowe z projektantem sieci wod. – kan.
 4. Istniejące naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. dostosować do projektowanej geometrii i niwelety ulicy. W dokumentacji przedkładanej do uzgodnienia w MPWiK przedstawić rozwiązania w tym zakresie.
 5. Projektowane i pozostające w rejonie objętym projektowaniem stropy i włazy studni w pasie drogowym należy dostosować do planowanego obciążenia ruchem (min. 40t).
 6. Z uwagi na konieczność budowy sieci wod. – kan. prosimy o uwzględnienie powyższego przy ustalaniu terminu realizacji drogi w celu skoordynowania robót budowlanych

II. Dodatkowe wymagania i informacje

1. Przy projektowaniu należy uwzględnić wymagania zawarte w „Wytocznych technicznych do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsługi Klienta).
2. Lokalizacja sieci i przyłączy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez Zespół ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.
3. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.o.
4. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i należy je załączyć do projektu przedstawianego do uzgodnienia.
5. W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Działem Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Piłsudskiego 15, budynek B, pokój nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 207).

Otrzymują:

1. Adresat+zał.
2. a/a

Dyrektor Techniczny
i Obsługi Klienta
mgr inż. Jolanta Trzaniel