

Lublin, dn. 20.08.2015r.

L. dz. 7464/RM/TS/2015

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13J 20-401 Lublin

17974.2015.DG

Wpłynęło dn. 03-09-2015

Przyjęto przez:
Małgorzata Wilk



07100JJ0B

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
SSP ds. realizacji inwestycji
przy udziale mieszkańców
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

Dotyczy: warunków zabezpieczenia kabli SN, nN ul. Świętego Wojciecha.


W odpowiedzi na pismo IR-KP-6.5330.26.2013.2 z dnia 06.08.2015r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Miasto informuje, że w związku z projektowaną budową ul. Świętego Wojciecha w Lublinie, istniejące linie kablowe SN i nN podlegają zabezpieczeniu rurami osłonowymi PS Ø160. Dodatkowo należy ułożyć rury rezerwowe SRS-G Ø160 dla każdego zabezpieczanego kabla. Całość prac wykonać zgodnie z N SEP-E-004, a fakt odkrycia przedmiotowych kabli należy zgłosić w RE Lublin-Miasto.

W przypadku braku możliwości zabezpieczenia kabli zgodnie z podaną normą, należy wybudować nowy odcinek kabla po istniejącej trasie i zmurować z kablem istniejącym.

Całość prac należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Lublin-Miasto, zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie sieciowym i specyfikacjami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A.

Wykonane zabezpieczenia podlegają odbiorowi technicznemu przez RE Lublin-Miasto.

Jednocześnie informujemy, że należy wystąpić do właściciela urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia drogowego (ZDiM w Lublinie Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia drogowego) celem określenia warunków zabezpieczenia kabli.

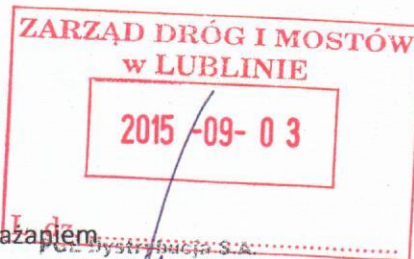

Z poważaniem,

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
Z-ca Dyrektora
Krzysztof Klempka

Do wiadomości:

1. Adresat
2. RM

Sprawę prowadzi Wydział RM, inż. Słabuszewski Tomasz, tel. 081 445 11 47