


PLAN SYTUACYJNY

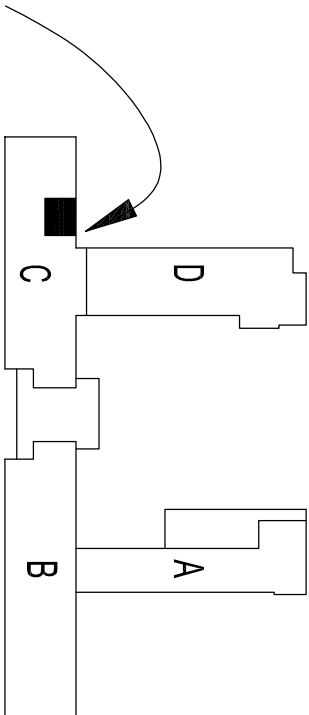

II-L
3

RZUT II PIĘTRA 1:50


- LEGENDA:
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE

OZNACZENIA:

PODANO ŚREDNICE ZEWNĘTRZNE RUR TWORZYWOWYCH np. 26/20 – woda zimna 26x3 mm,
– woda ciepła 20x2 mm

PODANO ŚREDNICE NOMINALNE RUR STALOWYCH.

- WODA ZIMNA
- WODA CIEPŁA
- ISTNIEJĄCY PION KANALIZACJI SANITARNEJ DO WYMIANY
- PROJEKTOWY PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- PION WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI – WG POPRZEDNIEGO OPRACOWANIA

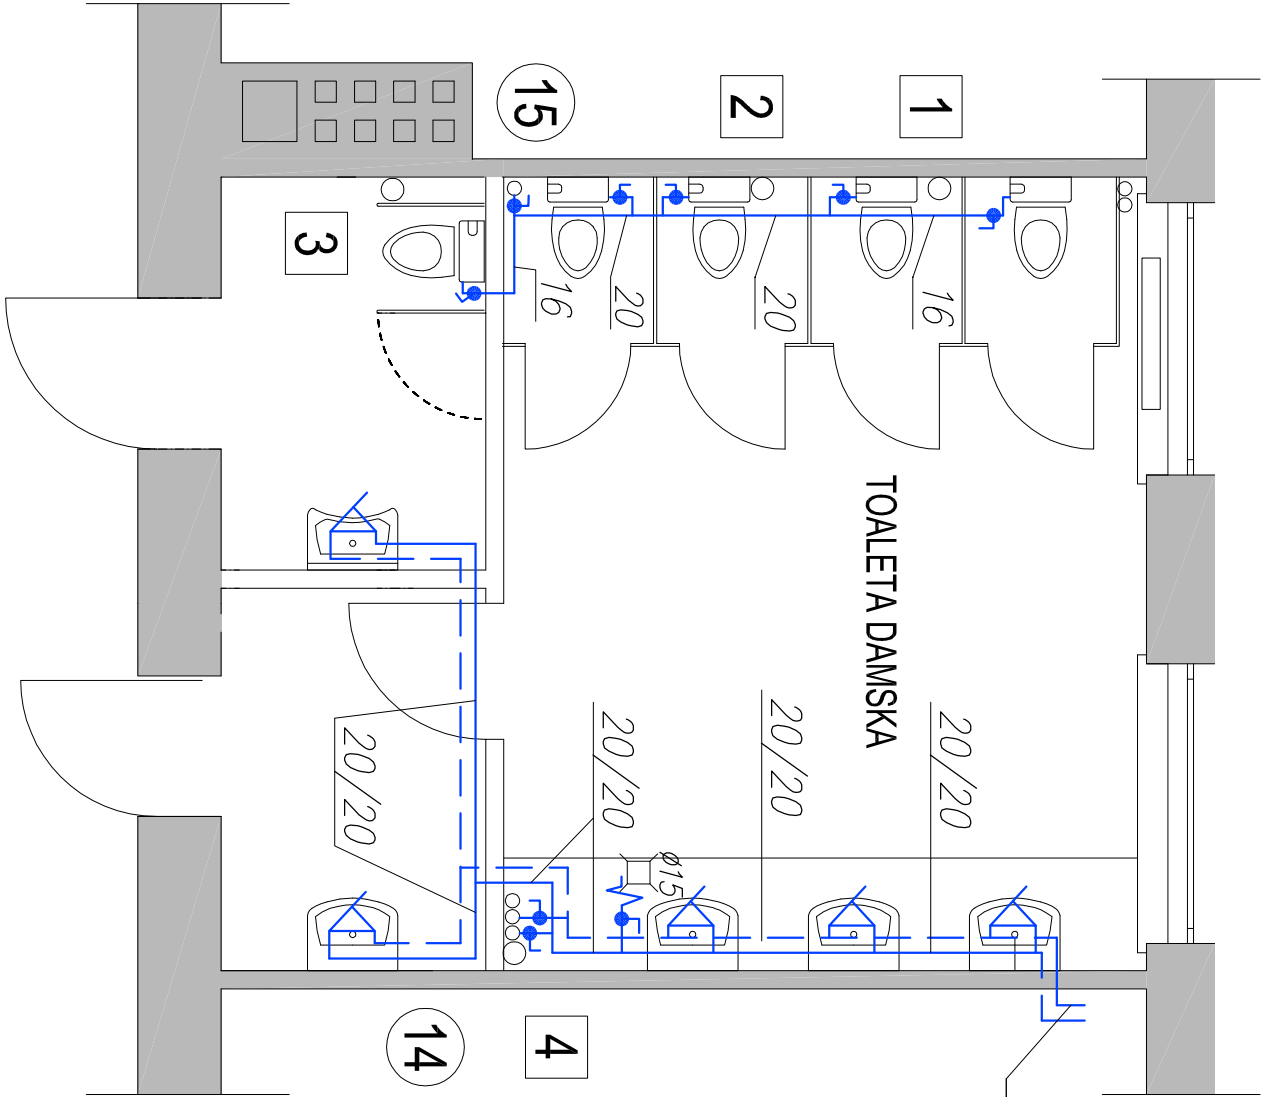

BRANŻA – SANITARNA	DATA	maj 2008
OBIEKT	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 20–059 Lublin, Al. Rociławickie 7	
TYTUŁ PROJEKTU	AKTUALIZACJA "P.B. instalacji ciepłej i zimnej wody .." w zakresie sanitaratów	
RYSUNEK	RZUT II PIĘTRA SANITARIAT II-L	SKALA 1:50
OPRACOWAŁA	mgr inż. J. KEDZERSKA upr. 254/Lb/99 specj. inż. w zakresie sieci i urządzeń: wod. i kan. ciepł., went. i gaz.	NR RYS. S7
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. J. KEDZERSKA upr. 254/Lb/99 specj. inż. w zakresie sieci i urządzeń: wod. i kan. ciepł., went. i gaz.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Z. WARSZAWSKI upr. 50/Lb/96 specj. inż. w zakresie sieci i urządzeń: wod. i kan. ciepł., went. i gaz.	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080622183809+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080622183809+02'00')
/CreationDate
(ppp)
/Author
-mark-