


UWAGA:
ODLEGŁOŚĆ USTAŁIĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA,
NIE LOKALIZOWAĆ WYKUCIA KORYTĄ W POBLIŻU
ŚCIANY MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ 40cm

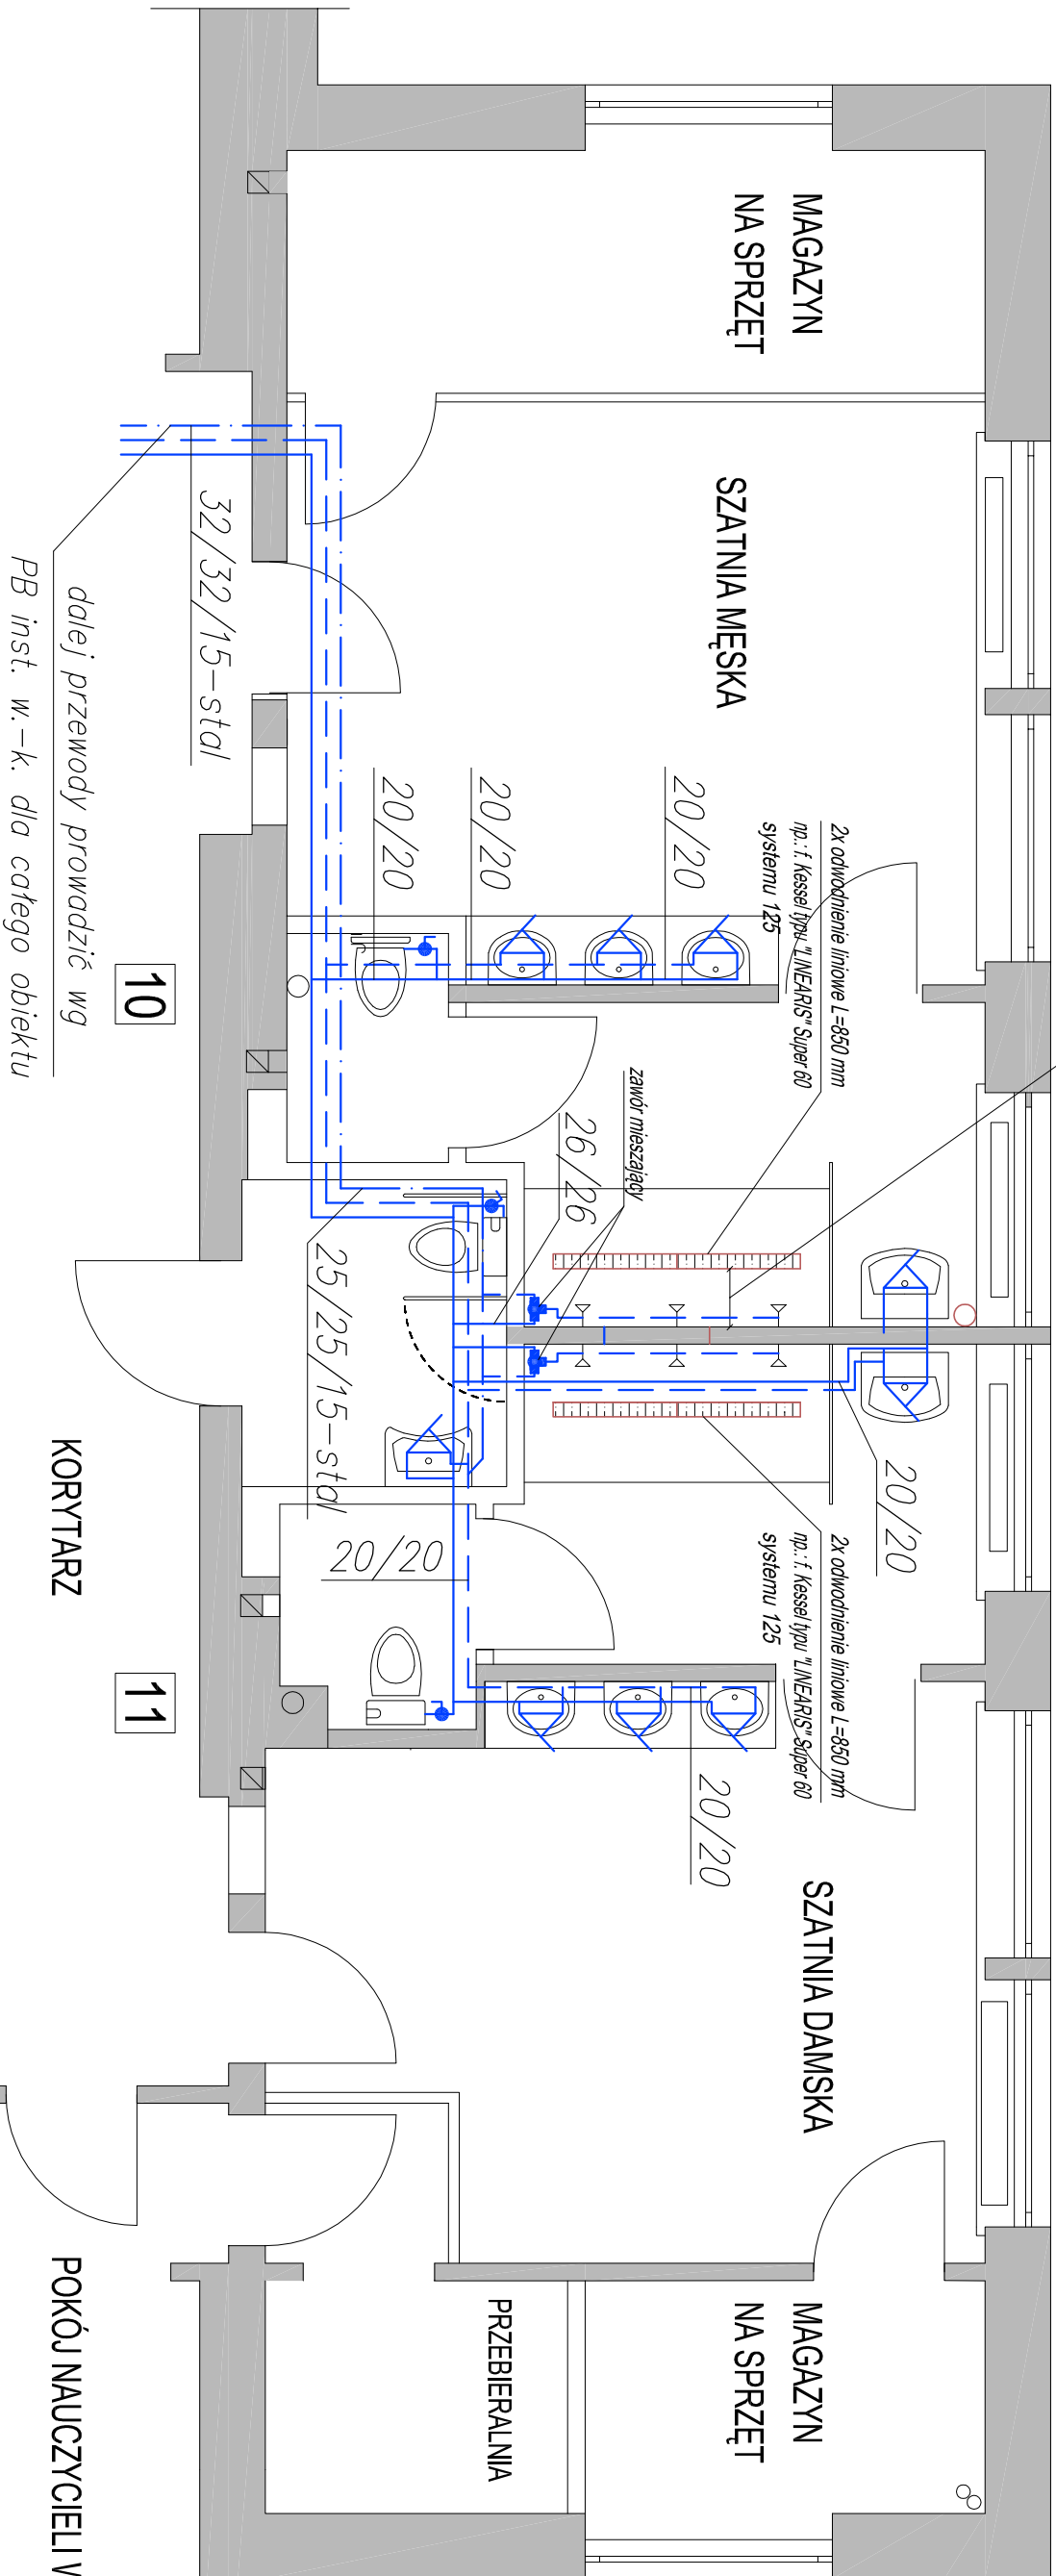


OZNACZENIA:

PODANO ŚREDNICE ZEWNĘTRZNE RUR TWORZYWOWYCH np. 26/20 – woda zimna 26x3 mm,
– woda ciepła 20x2 mm

PODANO ŚREDNICE NOMINALNE RUR STALOWYCH.

- WODA ZIMNA
- WODA Ciepła
- CYRKULACJA
- ISTNIEJĄCY PION KANALIZACJI SANITARNEJ DO WYMIANY
- PROJEKTOWY PION KANALIZACJI SANITARNEJ

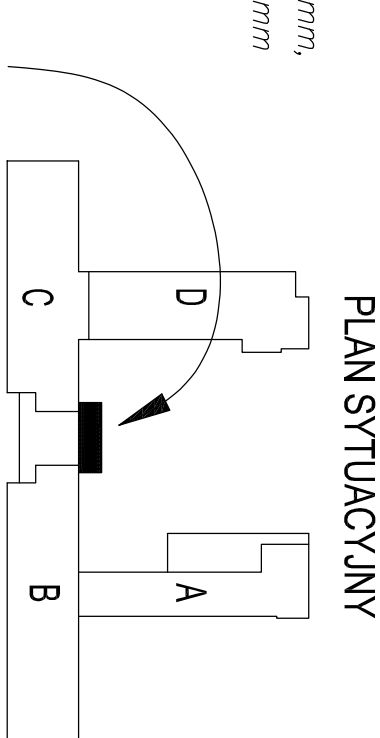

PLAN SYTUACYJNY



LEGENDA:

- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

BRANŻA – SANITARNA	DATA	moj 2008
OBIEKT	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 20-059 Lublin, Al. Racławickie 7	
TYTUŁ PROJEKTU	AKTUALIZACJA "P.B. instalacji ciepłej i zimnej wody ..." w zakresie sanitarioratów	
RYSUNEK	RZUT III PIĘTRA SANITARIAT III-P	SKALA 1:50
OPRACOWKA	mgr inż. J. KĘDZIERSKA upr. 254/Lb/99 specj. inst. w zakresie sieci i urządzeń wód i kon. ciepła, went. i gaz.	NR RYS. S10
PROJEKTOWKA	mgr inż. J. KĘDZIERSKA upr. 254/Lb/99 specj. inst. w zakresie sieci i urządzeń wód i kon. ciepła, went. i gaz.	
SPRĄDZIL	mgr inż. Z. WARSZAWSKI upr. 50/Lb/96 specj. inst. w zakresie sieci i urządzeń wód i kon. ciepła, went. i gaz.	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080622184235+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080622184235+02'00')
/CreationDate
(ppp)
/Author
-mark-