


PLAN SYTUACYJNY

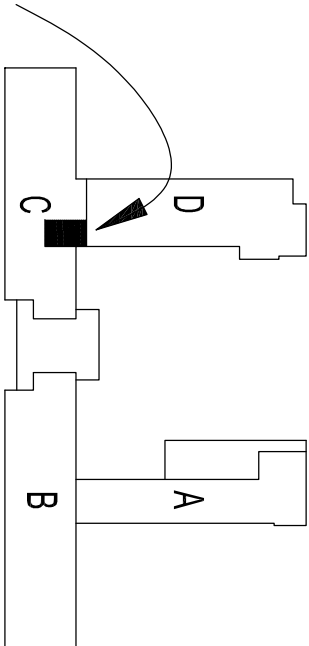

PP-P

7

RZUT PIWNIC 1:50

LEGENDA:

- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

OZNACZENIA:

PODANO ŚREDNICE ZEWNĘTRZNE RUR TWORZYWYWYCH np. 26/20 – woda zimna 26x3 mm, – woda ciepła 20x2 mm

PODANO ŚREDNICE NOMINALNE RUR STALOWYCH.

WODA ZIMNA

WODA CIEPŁA


CYRKULACJA

PRZEWÓD KANALIZACYJNY PROWADZONY PO ŚCIANIE LUB POD STROPEM

ISTNIEJĄCY PION KANALIZACJI SANITARNEJ DO WYMIANY

PROJEKTOWY PION KANALIZACJI SANITARNEJ

PION WODY ZIMNE, CIEPŁEJ I CYRKULACJI – WG POPRZEDNIEGO OPRACOWANIA

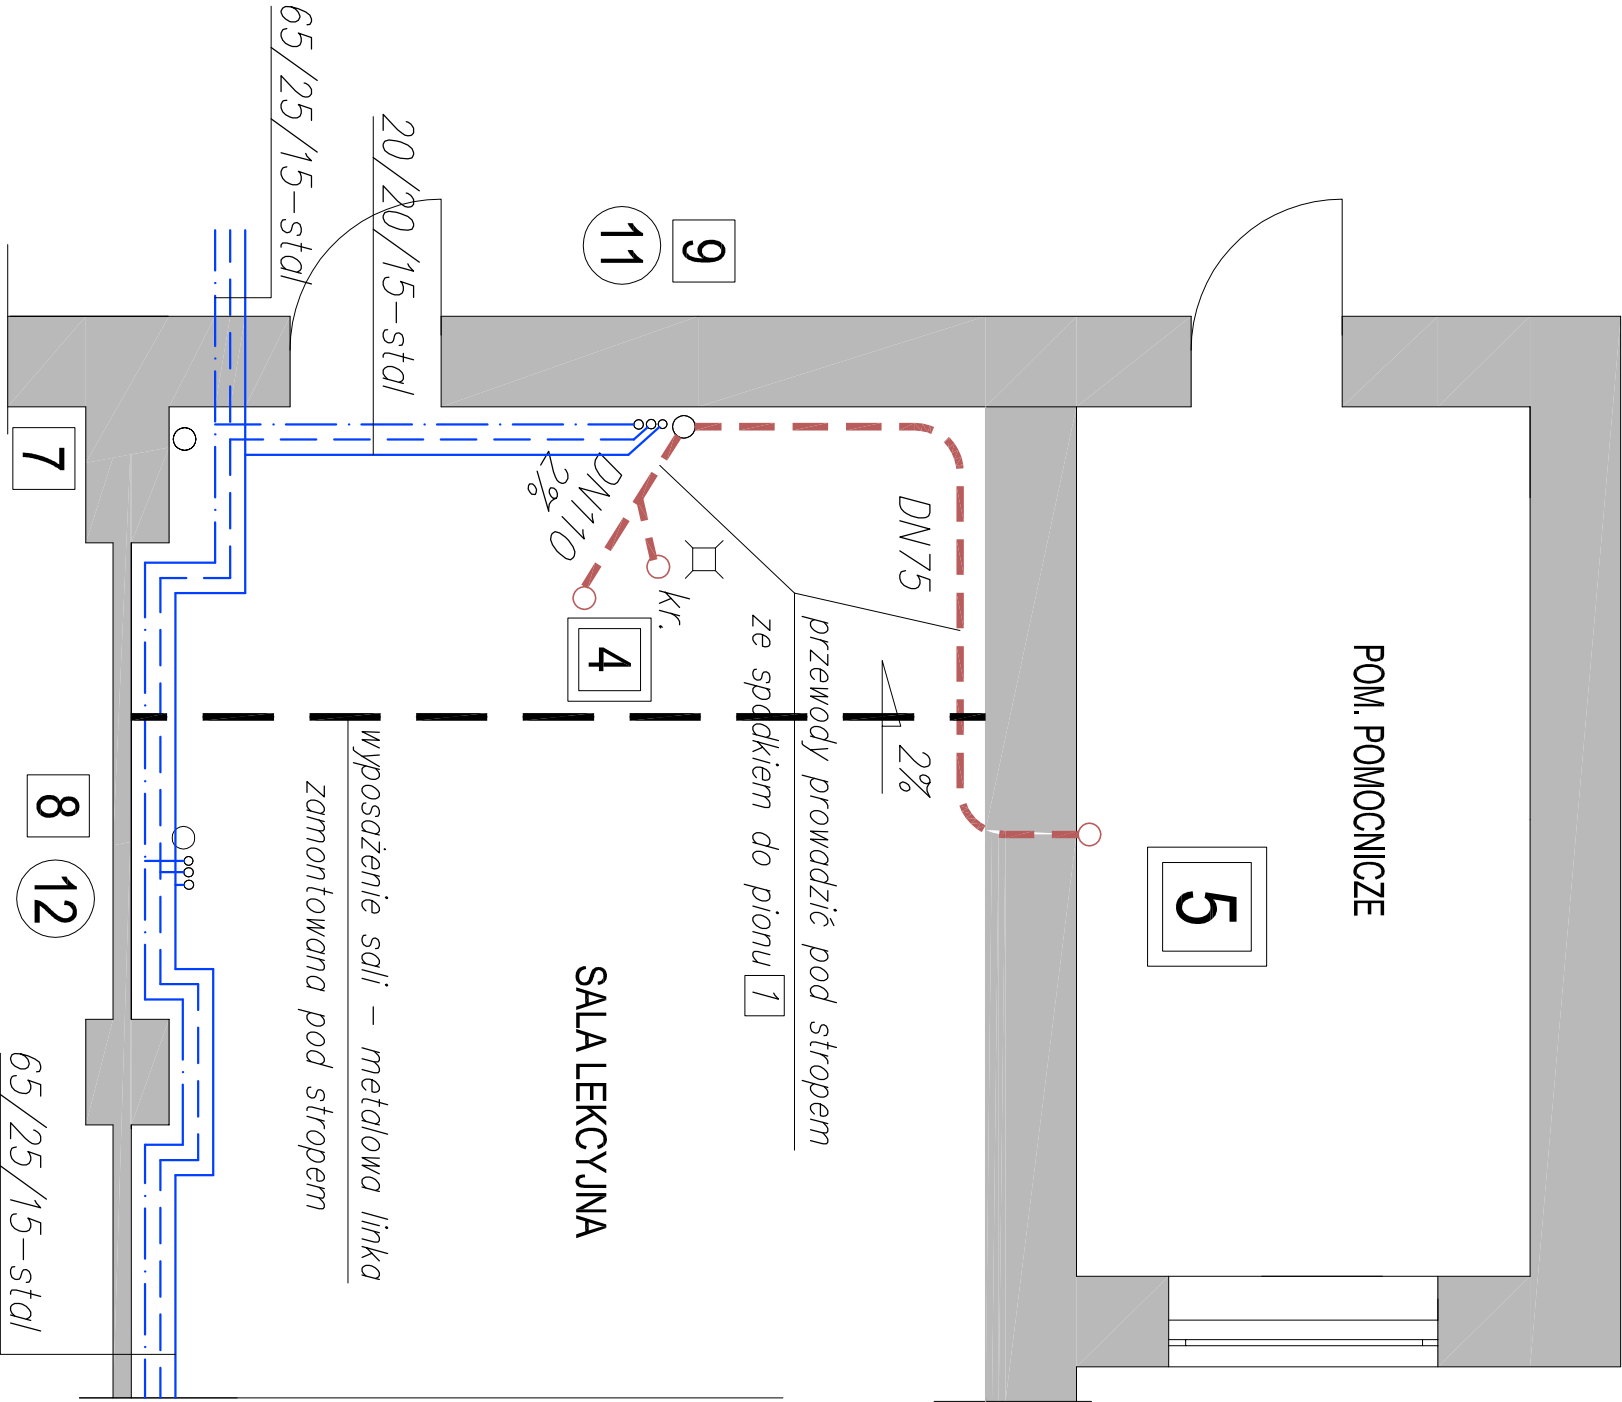

BRANŻA – SANITARNA	DATA	maj 2008
OBIEKT	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 20–059 Lublin, Al. Racławickie 7	
TYTUŁ PROJEKTU	AKTUALIZACJA "P.B. instalacji ciepłej i zimnej wody .." w zakresie sanitariatów	
RYSUNEK	RZUT PIWNIC POD SANITARIATEM P-P	SKALA 1:50
OPRACOWKA	mgr inż. J. KĘDZERSKA upr. 254/Lb/99 specj. inż. w zakresie sieci i urządzeń; wod. i kan. ciepł., went. i gaz.	NR RYS. S4
PROJEKTOWKA	mgr inż. J. KĘDZERSKA upr. 254/Lb/99 specj. inż. w zakresie sieci i urządzeń; wod. i kan. ciepł., went. i gaz.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Z. WARSZAWSKI upr. 50/Lb/96 specj. inż. w zakresie sieci i urządzeń; wod. i kan. ciepł., went. i gaz.	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080622183616+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080622183616+02'00')
/CreationDate
(ppp)
/Author
-mark-